





COMPUERTAS CANAL
b= 1,5 m
h= 1,7 m
(PROYECTADO)

PISCINA P3 C/DECANTADOR
CAP.: 5000 m³
b: 36,6 m
L: 44,6 m
h: 5,7 m (ÚTIL)
(PROYECTADA)

BOMBA POZO PROFUNDO
CAUDAL: 80 l/s
TDH: 120 m.c.a.
MOTOR BOMBA
POTENCIA: 3 x 200 HP
(2 OPERANDO + 1 STAND BY)
(PROYECTADAS)

AMORTIGUADOR HIDRONEUMÁTICO
1x1,5m³
(PROYECTADO)

PUENTE GRÚA
 CAPACIDAD: 5 TON
 RECORRIDO: 31,5m
 LUZ: 11,25m
 ALTURA LEVANTE: 9m
 MOTOR TRASLACIÓN GRÚA
 POTENCIA: 2 x 0,37HP (REF.)
 MOTOR ELEVACIÓN POLIPASTO
 POTENCIA: 6.0 HP (REF.)
 MOTOR TRASLACIÓN POLIPASTO
 POTENCIA: 1 x 0,6HP (REF.)
 (PROYECTADO)



Aprobado
M. Mardones
13-8-2019

CONTRATISTA:		CLIENTE:																												
																														
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>NOMBRE</td> <td>FECHA Y FIRMA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>C. CONTRERA/N. VILLERIN</td> <td>FEBRERO 2019</td> </tr> <tr> <td></td> <td>REVISO H. STACK/R. REYES</td> <td>FEBRERO 2019</td> </tr> <tr> <td></td> <td>JEFE DISCIPLINA C. MARTINEZ/R. REYES</td> <td>FEBRERO 2019</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GERENTE DE ING. L. RODRIGUEZ</td> <td>FEBRERO 2019</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GERENTE DE PROY. L. RODRIGUEZ</td> <td>FEBRERO 2019</td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>CADUC:</td> <td>APPROB</td> <td>APPROB</td> </tr> <tr> <td></td> <td>M. PEREZ J.</td> <td></td> </tr> </table> </td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>			NOMBRE	FECHA Y FIRMA		C. CONTRERA/N. VILLERIN	FEBRERO 2019		REVISO H. STACK/R. REYES	FEBRERO 2019		JEFE DISCIPLINA C. MARTINEZ/R. REYES	FEBRERO 2019		GERENTE DE ING. L. RODRIGUEZ	FEBRERO 2019		GERENTE DE PROY. L. RODRIGUEZ	FEBRERO 2019	<table border="1"> <tr> <td>CADUC:</td> <td>APPROB</td> <td>APPROB</td> </tr> <tr> <td></td> <td>M. PEREZ J.</td> <td></td> </tr> </table>	CADUC:	APPROB	APPROB		M. PEREZ J.				PROYECTO: INGENIERIA DE DETALLE REUBICACIÓN PISCINA P3 – ROSARIO TITULO: CONDUCCIÓN DE AGUAS PISCINA P3 (900-PD-4001) P&ID	
	NOMBRE	FECHA Y FIRMA																												
	C. CONTRERA/N. VILLERIN	FEBRERO 2019																												
	REVISO H. STACK/R. REYES	FEBRERO 2019																												
	JEFE DISCIPLINA C. MARTINEZ/R. REYES	FEBRERO 2019																												
	GERENTE DE ING. L. RODRIGUEZ	FEBRERO 2019																												
	GERENTE DE PROY. L. RODRIGUEZ	FEBRERO 2019																												
<table border="1"> <tr> <td>CADUC:</td> <td>APPROB</td> <td>APPROB</td> </tr> <tr> <td></td> <td>M. PEREZ J.</td> <td></td> </tr> </table>	CADUC:	APPROB	APPROB		M. PEREZ J.																									
CADUC:	APPROB	APPROB																												
	M. PEREZ J.																													
ESQUE: S/E		PLANO N°: 182-11834-532-46-DW-0001																												
NUMERO DE CONTRATO / ORDEN DE COMPRA PRI1834																														
		REVISOR 1 																												

900-GT-4001/4002

COMPUERTAS CANAL
b= 1,5 m
h= 1,7 m
(PROYECTADO)

900-PD-4001

PISCINA P3 C/DECANTADOR
CAP.: 5000 m³
b: 36,6 m
L: 44,6 m
h: 5,7 m (ÚTIL)
(PROYECTADA)

900-PP-4001 @ 4003


BOMBA POZO PROFUNDO
CAUDAL: 80 l/s
TDH: 120 m.c.a.
MOTOR BOMBA
POTENCIA: 3 x 200 HP
(2 OPERANDO + 1 STAND BY)
(PROYECTADAS)

900-VS-4001



AMORTIGUADOR HIDRONEUMÁTICO
1x1,5m³
(PROYECTADO)

900-CN-4001

PUENTE GRÚA
CAPACIDAD: 5 TON
RECORRIDO: 31,5m
LUZ: 11,25m
ALTURA LEVANTE: 9m
MOTOR TRASLACIÓN GRÚA
POTENCIA: 2 x 0,37HP (REF.)
MOTOR ELEVACIÓN POLIPASTO
POTENCIA: 6.0 HP (REF.)
MOTOR TRASLACIÓN POLIPASTO
POTENCIA: 1 x 0,6HP (REF.)
(PROYECTADO)

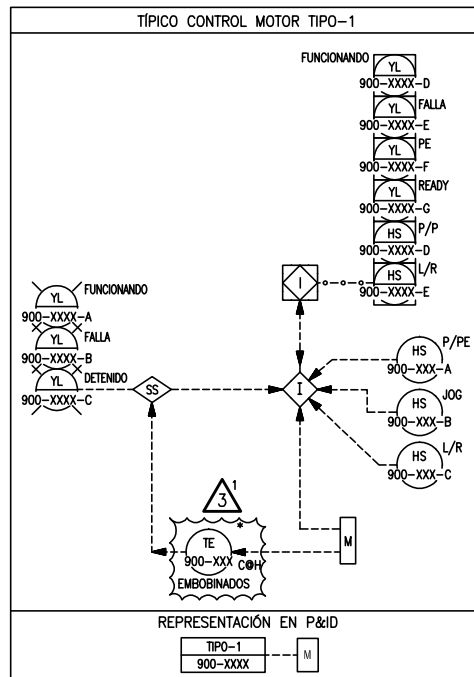

900-CN-4001

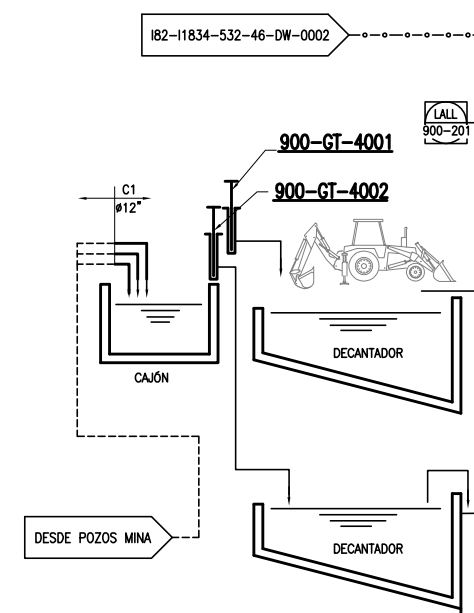

900-PP-4001 (NUEVA)

900-PP-4002 (NUEVA)

900-PP-4003 (STAND-BY)

900-PD-4001 PISCINA P3 C/DECANTADORES (P3 REUBICADA)

ESTE PLANO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA DE LA ULTIMA REVISIÓN

REVISIONES	N°	DESCRIPCIÓN	POR	REV	APROBÓ	FECHA
	1	EMITIDO PARA CONSTRUCCIÓN. MODIFICA LO INDICADO	CAA/VIA	06/08/19	L.R.S.	06/08/19
	2	EMITIDO PARA CONSTRUCCIÓN. MODIFICA LO INDICADO	CAA/VIA	17/07/19	L.R.S.	17/07/19
	3	EMITIDO PARA CONSTRUCCIÓN. MODIFICA LO INDICADO	CAA/VIA	05/07/19	L.R.S.	05/07/19
	4	EMITIDO PARA CONSTRUCCIÓN	CAA/VIA	16/05/19	L.R.S.	16/05/19
	5	EMITIDO PARA COMENTARIOS DEL CLIENTE	CAA/VIA	06/03/19	L.R.S.	06/03/19
	6	EMITIDO PARA REVISIÓN INTERNA	CAA/VIA	20/02/19	L.R.S.	20/02/19

PLANO	REV	TÍTULO

- NOTAS
- LOS ELEMENTOS DE ESTANQUE DE AMORTIGUACIÓN SON PARTE DEL SUMINISTRO DEL EQUIPO PRINCIPAL.
 - PARA VALORES DE ALARMAS VER DOCUMENTO FILOSOFIA DE CONTROL N°182-11834-532-48-FC-0001.

CONTRATISTA: 		CLIENTE: 	
PROYECTO: INGENIERÍA DE DETALLE REUBICACIÓN PISCINA P3 - ROSARIO		TÍTULO: CONDUCCIÓN DE AGUAS PISCINA P3 (900-PD-4001) P&ID	
PROYECTO/DIBUJO C. CONTRERAS/R. VILLESPI FEBRERO 2019	REVISO H. STACK/R. REYES FEBRERO 2019	JEFE DISCIPLINA C. MARTINEZ/R. REYES FEBRERO 2019	GERENTE DE ING. L. RODRIGUEZ FEBRERO 2019
GERENTE DE PROY. L. RODRIGUEZ FEBRERO 2019	APROBÓ M. PÉREZ J.	APROBÓ M. PÉREZ J.	APROBÓ M. PÉREZ J.
ESCALA: S/E		NÚMERO DE CONTRATO / ORDEN DE COMPRA PRI1834	
PLANO N°: 182-11834-532-46-DW-0001		REVISIÓN: 3	